

шифра записа: ЗЗЈЗ-ЗП-207


ИЗВЕШТАЈ
ХИГИЈЕНСКОГ ПРЕГЛЕДА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ
(Сл.лист СРЈ бр.42/98 и 44/99 и Сл.гласник РС бр. 28/2019)

Идентификациона ознака: 1154V0225
Власник узорка: ЈКП „Стандард“ Ада, ул. 8. Октобра бр. 1
Место узорковања: Мол, Јавна чесма, пречишћена вода
Врста воде: Вода за пиће
Преглед: Основна анализа воде
Узорковао: узоркивач ЗЗЈЗ Кикинда
Датум узорковања: 19.02.2025.
Датум издавања: 26.02.2025.

МИШЉЕЊЕ

У односу на анализиране параметре, хемијски вода одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл.лист СРЈ бр.42/98, 44/99 и Сл.гласник РС бр. 28/2019.
Бактериолошки вода одговара поменутом Правилнику, чл 3 тачка 1 листа I.
Узорак воде за пиће одговара Закону о безбедности хране, Сл. Гласник РС бр 41/09 и 17/19, чл. 3, чл. 4, став 3 и 4, чл. 25, став 2, чл. 26, став 2, т. 1 и 2, чл. 26, став 3, чл. 55, став 1, чл. 88.
Вода је у односу на испитиване параметре хигијенски исправна, односно здравствено безбедна.

С поштовањем,

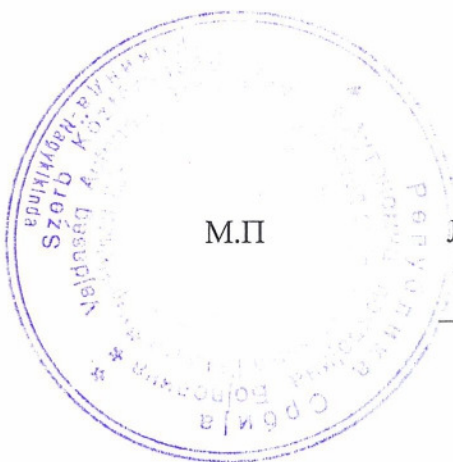

М.П

Лекар специјалиста хигијене

Dr Sanja Brusić
specijalista higijene

Крај извештаја

ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ

Назив корисника: ЈКП Стандард, Ада

Адреса и седиште: 8. Октобар 1, Ада

ИЗВЕШТАЈ О МИКРОБИОЛОШКОМ ИСПИТИВАЊУ

Извештај о испитивању број: V583/2025

ПОДАЦИ О УСЛУЗИ:

Врста испитивања : основни микробиолошки преглед (А)

ПОДАЦИ О УЗОРКУ:

Датум узорковања: 19.02.2025.

Датум пријема узорка у лабораторију: 19.02.2025.

Датум издавања резултата: 24.02.2025.

Достављач узорка: интерни корисник, одељење хигијене и хумане екологије, одељење 410; резултати се односе на узорак онакав какав је примљен

Метод узорковања: SRPS EN ISO 19458:2009 *

Опис узорка: Вода за пиће – пречишћена вода

Бр. протокола одељења за санитарну микробиологију №:	V583/2025			
Идентификациона ознака	1154V0225			
Место узорковања / Назив узорка :	Мол / ЈЧ - пречишћена вода			
РЕЗУЛТАТИ МИКРОБИОЛОШКЕ АНАЛИЗЕ				
Параметар	Мерна јединица: ml	Резултати испитивања	Гранична вредност	Метод
Укупан број аеробних мезофилних бактерија на 37 °C 48 h	y 1	3	10	Приручник ¹⁾ део 2.а.1 метода 1.1.
Укупне колиформне бактерије на 37 °C 24 - 48 h	y 100	< 1	< 1	Приручник ¹⁾ део 2.а.1 метода 1.2.1-2.1.
Колиформне бактерије фекалног порекла на 44 °C 24 h	y 100	< 1	< 1	Приручник ¹⁾ део 2.а.1 метода 1.2.1-2.2.
Стрептококе фекалног порекла на 37 °C 24 - 48 h	y 100	< 1	< 1	SRPS EN ISO 7899-2:2010
Proteus врсте на 37 °C 24 - 48 h	y 100	негативан	< 1	Приручник ¹⁾ део 2.а.1 метода 4.1.
Сулфитредукујуће клостридије на 37 °C 2 -5 дана	y 100	< 1	< 1	Приручник ¹⁾ део 2.а.1 метода 5.1.1.
Pseudomonas aeruginosa на 37 °C 24 - 48 h	y 100	< 1	< 1	Приручник ¹⁾ део 2.а.1 метода 6.1.1.
Изоловане бактеријске врсте	аеробне мезофилне бактерије			

Изјава: Резултати испитивања се односе само на испитивани узорак
Приручник¹⁾ Вода за пиће, стандардне методе за испитивање хигијенске исправности, Савезни завод за здравствену заштиту, НИП Привредни преглед, Београд, 1990.

* Метода ван обима акредитације

< 1 - одсуство микроорганизама у мерној јединици

Изјава о усаглашености

На основу урађене анализе, испитивани узорак воде за пиће **УСАГЛАШЕН** ЈЕ са нормама Правилника о хигијенској исправности воде за пиће (Сл.лист СРЈ бр.42/98 и 44/99 и Сл.листник РС бр. 28/2019) одређеним чл.3 став 1, тачка 1.

Др Предраг Петровић
лекар специјалиста

Др Предраг Петровић, лекар спец
медицинске микробиологије



Dr medicine
Nataša Nedeljković Tešin
specijalista mikrobiologije sa
parazitologijom
Др Наташа Недељковић Тешин, спец
микробиологије са паразитологијом

Коришћење, штампање или умножавање овог документа без сагласности ЗЗЈЗ је забрањено

ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:

Назив корисника : ЈКП „Стандард“, Ада
Адреса и седиште : ул., 8.Октобра“ 1, Ада

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ

Извештај о испитивању број: 918/25

ПОДАЦИ О УСЛУЗИ:

Врста испитивања : физичко-хемијска анализа воде

ПОДАЦИ О УЗОРКУ:

Датум узорковања: 19.02.2025.

Датум пријема узорка у лабораторију: 19.02.2025.

Датум издавања резултата: 26.02.2025.

Достављач узорка: интерни корисник, одељење хигијене и хумане екологије, одељење 410; резултати се односе на узорак онакав какав је примљен

Метод узорковања: SRPS EN ISO 5667-1:2008*; SRPS EN ISO 5667-3:2018* и SRPS ISO 5667-5:2008*

Опис узорка: Вода за пиће

Бр. протокола одељења лабораторијског испитивања №:		918/25		
Идентификациона ознака		1154V0225		
Место узорковања / Назив узорка:		ЈКП "Стандард" Ада, Мол /ЈЧ – пречишћена вода		
РЕЗУЛТАТИ ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ				
Врста испитивања	Мерна јединица	Резултати испитивања	Референтне вредности	Метод
Температура воде	[°C]	/	-	SRPS.H.Z1.106: VI-1970
Боја	[°CoPt скале]	5	5	Priručnik ¹⁾ metoda /P-IV-5
Мирис	описно	хлор	без	Priručnik ¹⁾ metoda P-IV-2*
Укус	описно	/	без	Priručnik ¹⁾ metoda P-IV-3*
Мутноћа	[NTU]	0,175	1 ⁺	Priručnik ¹⁾ metoda P-IV-4/B
pH- вредност		7,6	6.8-8.5	Priručnik ¹⁾ metoda P-IV-6/A
Утрошак КМnO ₄	[mg/l]	6,4	12	Priručnik ¹⁾ metoda P-IV-9a
Укупни остатак после испаравања (на 105°C)	[mg/l]	414	-	Priručnik ¹⁾ metoda P-IV-7
Електропроводљивост	[µS/cm]	558	2500	Priručnik ¹⁾ metoda P-IV-11
Амонијак-NH ₃	[mg/l]	0,05	0.5 ⁺⁺	SRPS.H.Z1.184:1974
Слободни хлор (Cl ₂)	[mg/l]	0,1	0.5	Priručnik ¹⁾ metoda / P-V-18/B
Хлориди (Cl ⁻)	[mg/l]	12,71	250	SRPS ISO 9297:1997 SRPS ISO 9297 /1:2007
Нитрити (NO ₂ ⁻)	[mg/l]	<0,005	0.03 ⁺⁺⁺	Priručnik ¹⁾ metoda P-V-32/A b)
Нитрати (NO ₃ ⁻)	[mg/l]	<2	50	Priručnik ¹⁾ metoda P-V-31/B
Гвожђе	[mg/l]	0,0204	0.3	EPA 200.7
Манган	[mg/l]	<0,010	0.05 ⁺⁺⁺⁺	EPA 200.7

Изјава: Резултати испитивања се односе само на испитивани узорак

Приручник¹⁾ Вода за пиће, стандардне методе за испитивање хигијенске исправности, Савезни завод за здравствену заштиту, Београд 1990, НИП "Привредни преглед"

Референтне вредности по важећем Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће. Сл.лист СРЈ бр.42/98, 44/99 и Сл.гласник РС број 28/19.

+За водове до 5000 становника дозвољена је мутноћа до 5 NTU (нефелометријска јединица мутноће)

++За водове преко 5000 ЕС, за водове испод 5000 ЕС је максимално дозвољена концентрација 1.0 mg/l

+++ ако у 20% мерења која нису узастопна вода садржи 0.1mg/l нитрита, сматра се ипак исправном

++++ сматра се да је вода исправна у случају да у 20% мерења која нису узастопна у току године вредност концентрације достигне 0.1mg/l, фреквенција мерења по важећем Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће. Сл.лист СРЈ бр.42/98, 44/99 и Сл.гласник РС број 28/19.

*Метода ван обима акредитације.

Извештај припремио:

дипл. хемичар Слађана Бјелић

М.П.

Руководилац одељења лабораторијског испитивања:

мр фармацеутских наука Наташа Ђукић

специјалиста санитарне хемије

спец менаџмента у здравству professional master

Крај извештаја о испитивању

Коришћење, штампање или умножавање овог документа без сагласности ЗЗЈЗ је забрањено