

шифра записа: ЗЗЈЗ-ЗП-207

ИЗВЕШТАЈ
ХИГИЈЕНСКОГ ПРЕГЛЕДА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ
(Сл.лист СРЈ бр.42/98 и 44/99 и Сл.гласник РС бр. 28/2019)


Идентификациона ознака: 8303V1125
Власник узорка: ЈКП „Стандард“ Ада, ул. 8. Октобра бр. 1
Место узорковања: Ада, Јавна чесма, пречишћена вода
Врста воде: Вода за пиће
Преглед: Основна анализа воде
Узорковао: узоркивач ЗЗЈЗ Кикинда
Датум узорковања: 27.11.2025.
Датум издавања: 02.12.2025.

ЈАВНО УЗОРКОВАЊЕ
"СТАНДАРД" АДА
KÖZHASZNÓTÍSI KÖZVÉLLÁST
"STANDARD" ADA
Број: _____ Датум: 11.12.2025

МИШЉЕЊЕ

У односу на анализиране параметре, хемијски вода одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл.лист СРЈ бр.42/98, 44/99 и Сл.гласник РС бр. 28/2019.
Бактериолошки вода одговара поменутом Правилнику, чл 3 тачка 1 листа I.
Узорак воде за пиће одговара Закону о безбедности хране, Сл. Гласник РС бр 41/09 и 17/19, чл. 3, чл. 4, став 3 и 4, чл. 25, став 2, чл. 26, став 2, т. 1 и 2, чл. 26, став 3, чл. 55, став 1, чл. 88.
Вода је у односу на испитиване параметре хигијенски исправна, односно здравствено безбедна.

С поштовањем,

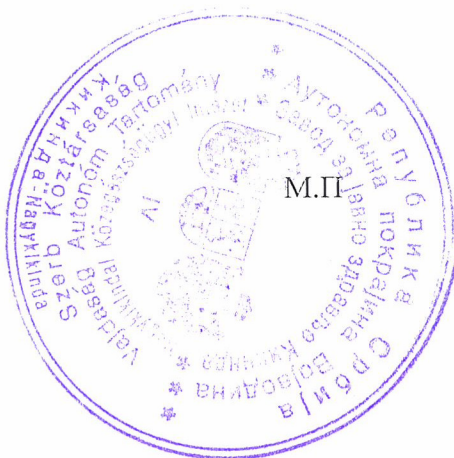

Лекар специјалиста хигијене

Dr. Sanja Brusin Beloš
specijalista higijene

Крај извештаја

ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:

Назив корисника: ЈКП Стандард, Ада

Адреса и седиште: 8. Октобар 1, Ада

ИЗВЕШТАЈ О МИКРОБИОЛОШКОМ ИСПИТИВАЊУ

Извештај о испитивању број: **V3530/2025**

ПОДАЦИ О УСЛУЗИ:

Врста испитивања : основни микробиолошки преглед (А)

ПОДАЦИ О УЗОРКУ:

Датум узорковања: 27.11.2025.

Датум пријема узорка у лабораторију: 27.11.2025.

Датум почетка испитивања: 27.11.2025.

Датум завршетка испитивања: 02.12.2025.

Датум издавања извештаја: 02.12.2025.

Достављач узорка: интерни корисник, одељење хигијене и хумане екологије, одељење 410; резултати се односе на узорак онакав какав је примљен

Опис узорка: **Вода за пиће – пречишћена вода**

Бр. протокола одељења за санитарну микробиологију №:	V3530/2025			
Идентификациона ознака	8303V1125			
Место узорковања / Назив узорка :	Ада / ЈЧ – пречишћена вода - Вода за пиће			
РЕЗУЛТАТИ МИКРОБИОЛОШКЕ АНАЛИЗЕ				
Параметар	Мерна јединица	Резултати испитивања	Гранична вредност	Метод
Укупан број аеробних мезофилних бактерија на 37 °C 48 h	y 1 ml	< 1	10	Приручник ¹⁾ део 2.а.1 метода 1.1.
Укупне колиформне бактерије на 37 °C 24 - 48 h	y 100 ml	< 1	< 1	Приручник ¹⁾ део 2.а.1 метода 1.2.1-2.1.
Колиформне бактерије фекалног порекла на 44 °C 24 h	y 100 ml	< 1	< 1	Приручник ¹⁾ део 2.а.1 метода 1.2.1-2.2.
Стрептококе фекалног порекла на 37 °C 24 - 48 h	y 100 ml	< 1	< 1	SRPS EN ISO 7899-2:2010
Proteus врсте на 37 °C 24 - 48 h	y 100 ml	негативан	< 1	Приручник ¹⁾ део 2.а.1 метода 4.1.
Сулфиторедукујуће клостридије на 37 °C 2 -5 дана	y 100 ml	< 1	< 1	Приручник ¹⁾ део 2.а.1 метода 5.1.1.
Pseudomonas aeruginosa на 37 °C 24 - 48 h	y 100 ml	< 1	< 1	Приручник ¹⁾ део 2.а.1 метода 6.1.1.
Изоловане бактеријске врсте				

Изјава: Резултати испитивања се односе само на испитивани узорак

Резултати испитивања за узорак достављен од корисника се односи на узорак онакав какав је примљен, а одељење за санитарну микробиологију се одриче одговорности за порекло узорка, припрему амбалаже, начин узорковања, начин и услове транспорта и услове чувања узорка до достављања на испитивање.

Приручник¹⁾ Вода за пиће, стандардне методе за испитивање хигијенске исправности, Савезни завод за здравствену заштиту, НИП

Привредни преглед, Београд, 1990.

* Метода ван обима акредитације

< 1 - одсуство микроорганизама у мерној јединици

Испитано према: Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће (Сл.лист СРЈ бр.42/98 и 44/99 и Сл.гласник РС бр. 28/2019) одређеним чл.3 став 1, тачка 1.

др Предраг Петровић
лекар специјалиста

медицински специјалиста за специјалност медицинске микробиологије

М.П.

др Наташа Недковић
специјалиста микробиологије

Др Наташа Недковић Тешин, спец микробиологије са паразитологијом

Крај извештаја о испитивању

Коришћење, штампање или умножавање овог документа без сагласности ЗЗЈЗ је забрањено

ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:

Назив корисника : ЈКП „Стандард“, Ада

Адреса и седиште : ул., 8.Октобра“ 1, Ада

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ

Извештај о испитивању број : 6464/25

ПОДАЦИ О УСЛУЗИ:

Врста испитивања : физичко-хемијска анализа воде

ПОДАЦИ О УЗОРКУ:

Датум узорковања: 27.11.2025.

Датум пријема узорка у лабораторију: 27.11.2025.

Датум узимања у рад: 27.11.2025.

Датум завршетка испитивања: 02.12.2025.

Датум издавања резултата: 02.12.2025.

Достављач узорка: интерни корисник, одељење хигијене и хумане екологије, одељење 410; резултати се односе на узорак онакав какав је примљен

Метод узорковања: SRPS EN ISO 5667-1:2023*; SRPS EN ISO 5667-3:2024* и SRPS ISO 5667-5:2008*

Опис узорка: Вода за пиће

Бр. протокола одељења лабораторијског испитивања N ^о :		6464/25		
Идентификациона ознака		8303V1125		
Место узорковања / Назив узорка:		Ада – ЈЧ пречишћена вода		
РЕЗУЛТАТИ ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ				
Врста испитивања	Мерна јединица	Резултати испитивања	Референтне вредности	Метод
Температура	[°C]	/	-	SRPS.H.Z1.106: VI-1970
Боја	[°CoPt скале]	5	5	Priručnik ¹⁾ metoda P-IV-5
Мири	описно	без	без	Priručnik ¹⁾ metoda P-IV-2*
Укус	описно	/	без	Priručnik ¹⁾ metoda P-IV-3*
Мутноћа	[NTU]	0,043	1 ⁺	Priručnik ¹⁾ metoda P-IV-4/B
pH- вредност		7,5	6.8-8.5	Priručnik ¹⁾ metoda P-IV-6/A
Утрошак КМnO ₄	[mg/l]	3,2	12	Priručnik ¹⁾ metoda P-IV-9a
Укупни остатак после испаравања (на 105°C)	[mg/l]	244	-	Priručnik ¹⁾ metoda P-IV-7
Електропроводљивост	[μS/cm]	384	2500	Priručnik ¹⁾ metoda P-IV-11
Амонијак- NH ₃	[mg/l]	0,05	0.5 ⁺⁺	SRPS.H.Z1.184:1974
Слободни хлор (Cl ₂)	[mg/l]	<0,1	0.5	Priručnik ¹⁾ metoda P-V-18/B
Хлориди (Cl ⁻)	[mg/l]	10,76	250	SRPS ISO 9297:1997 SRPS ISO 9297 /1:2007
Нитрити (NO ₂ ⁻)	[mg/l]	<0,005	0.03 ⁺⁺⁺	Priručnik ¹⁾ metoda P-V-32/A b)
Нитрати (NO ₃ ⁻)	[mg/l]	<2	50	Priručnik ¹⁾ metoda P-V-31/B
Гвожђе	[mg/l]	<0,05	0.3	Priručnik ¹⁾ metoda P-V-17/A
Манган	[mg/l]	<0,005	0.05++++	ISO 15586:2003

Изваја: Резултати испитивања се односе само на испитивани узорак

Приручник¹⁾ Вода за пиће, стандардне методе за испитивање хигијенске исправности; Савезни завод за здравствену заштиту, Београд 1990, НИП "Привредни преглед"

Референтне вредности по важном Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће. Сл.лист СРЈ бр.42/98, 44/99 и Сл.гласник РС број 28/19.

+3а водове по 5000 становника дозвољена је мутноћа до 5 NTU (нефелометријска јединица мутноће)

++3а водове преко 5000 ЕС, за водове испод 5000 ЕС је максимално дозвољена концентрација 1.0 mg/l

+++ ако у 20% мерења која нису узастопна вода садржи 0.1mg/l нитрита, сматра се ипак исправном.

++++ сматра се да је вода исправна у случају да у 20% мерења која нису узастопна у току године вредност концентрације достигне 0.1mg/l, фреквенција мерења по важном

Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће. Сл.лист СРЈ бр.42/98, 44/99 и Сл.гласник РС број 28/19.

Метода ван обима акредитације.

Извештај припремила:

дипл. хемичар Слађана Бјелић

М.П.

Руководилац одељења лабораторијског испитивања:

мр фармацеутских наука Наташа Ђукић
специјалиста санитарне хемије
спец менаџмента у здравству professional master

Крај извештаја о испитивању

Коришћење, штампање или умножавање овог документа без сагласности ЗЗЈЗ је забрањено